


UPS 主机架柜

1. 主机架柜

甲方：福海创石油化工有限公司

乙方：

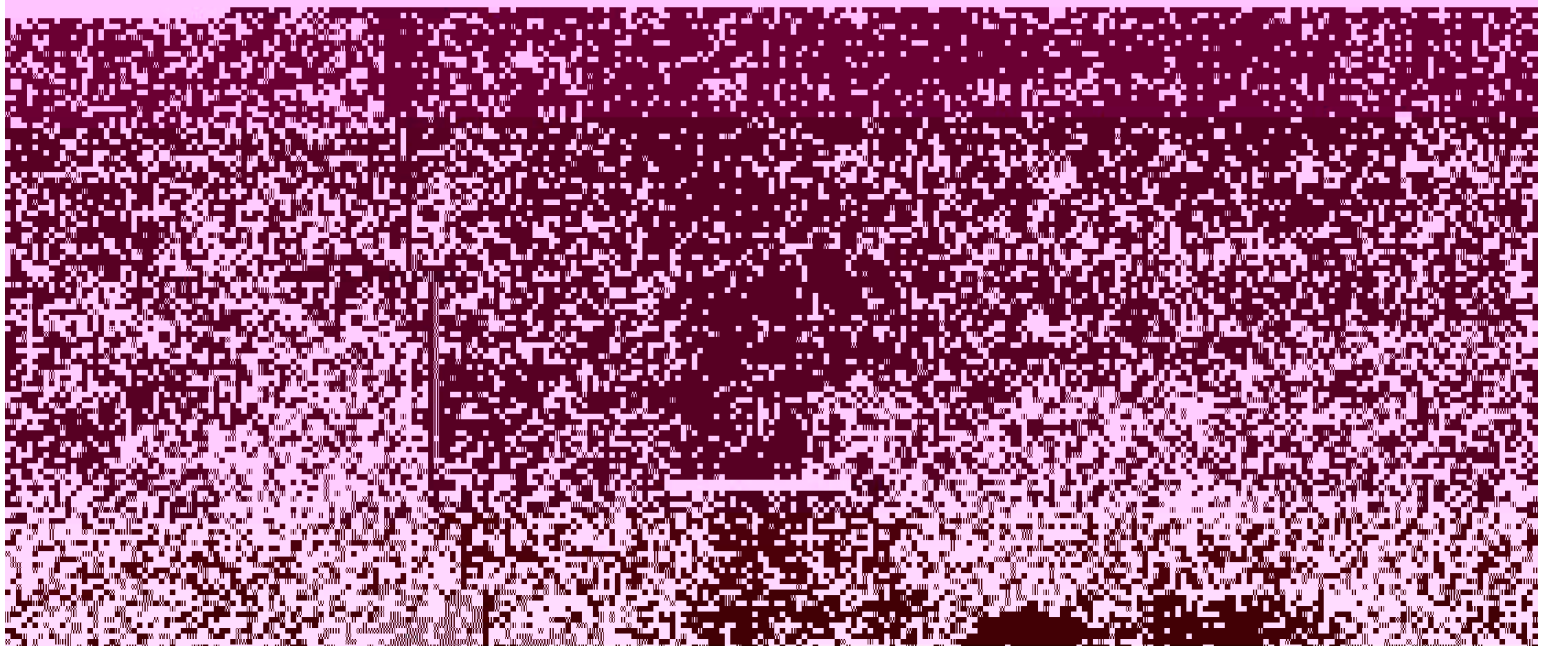

2.1 工程简介

厂址：福建省漳州市云霄县经济开发区联书路 01 号。乙方尚保留解释权。

本系统采用先进的工业级设备，具有体积小、重量轻、功耗低、运行稳定、维护方便等特点。

本系统采用先进的工业级设备，具有体积小、重量轻、功耗低、运行稳定、维护方便等特点。

环境温度

相对湿度

电压

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

GB/T 7260

不间断电源设备(UPS)

GB/T 14549

电能质量 公用电网谐波

GB 4208

外壳防护等级(IP 代码)

GB 19881

GB 19881

GB 19881

GB 19881

GB 19881

GB 19881

GB 19881


GB 19881


GB 19881

GB 19881



以上所列标准并非全部标准，它仅指出了主要标准。

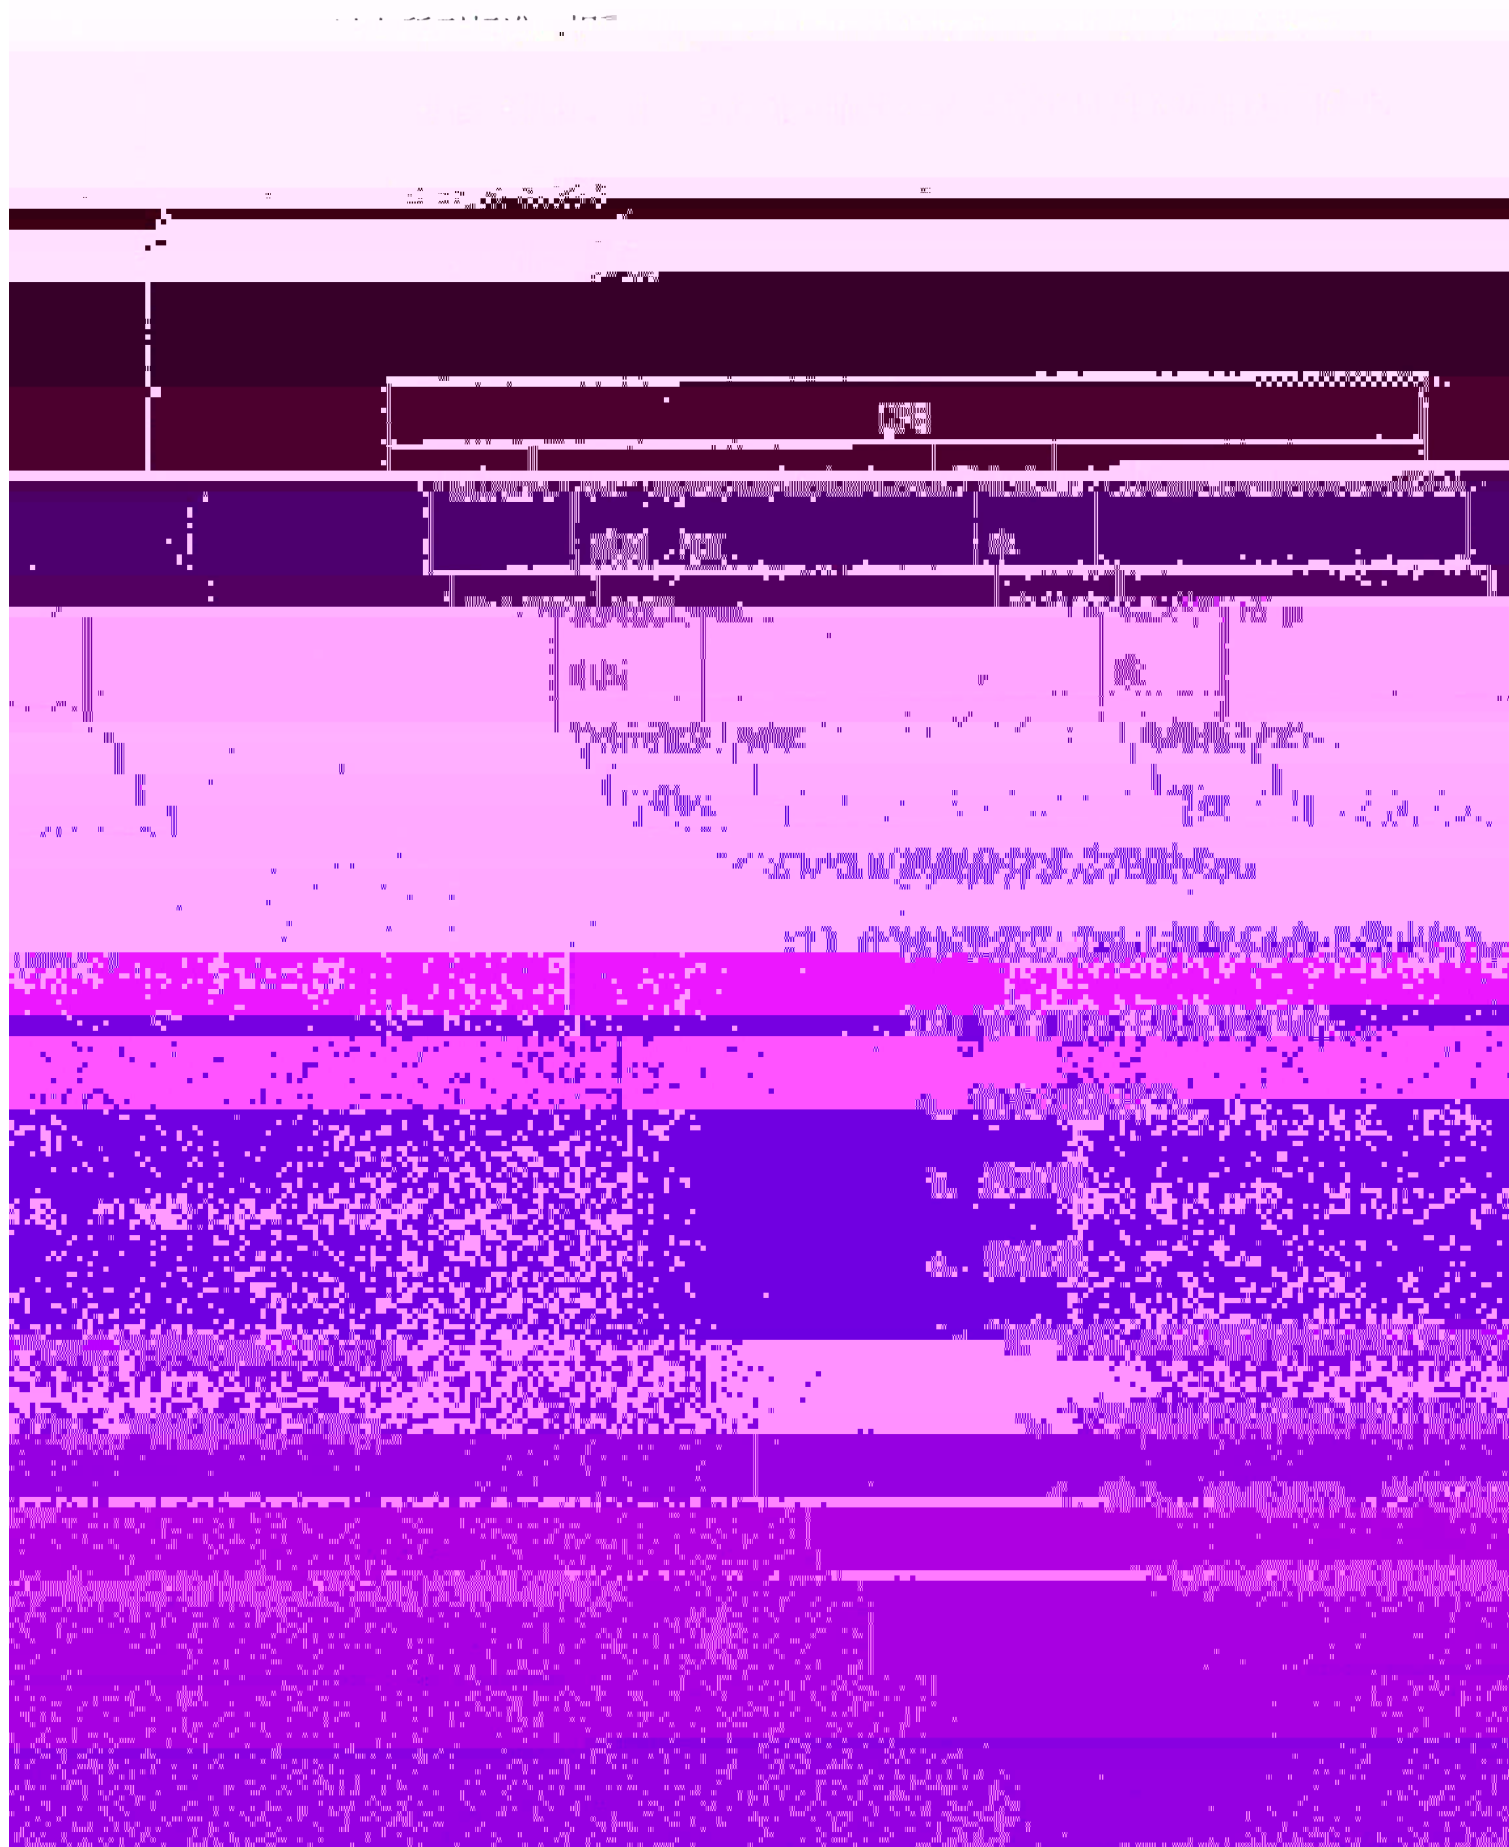


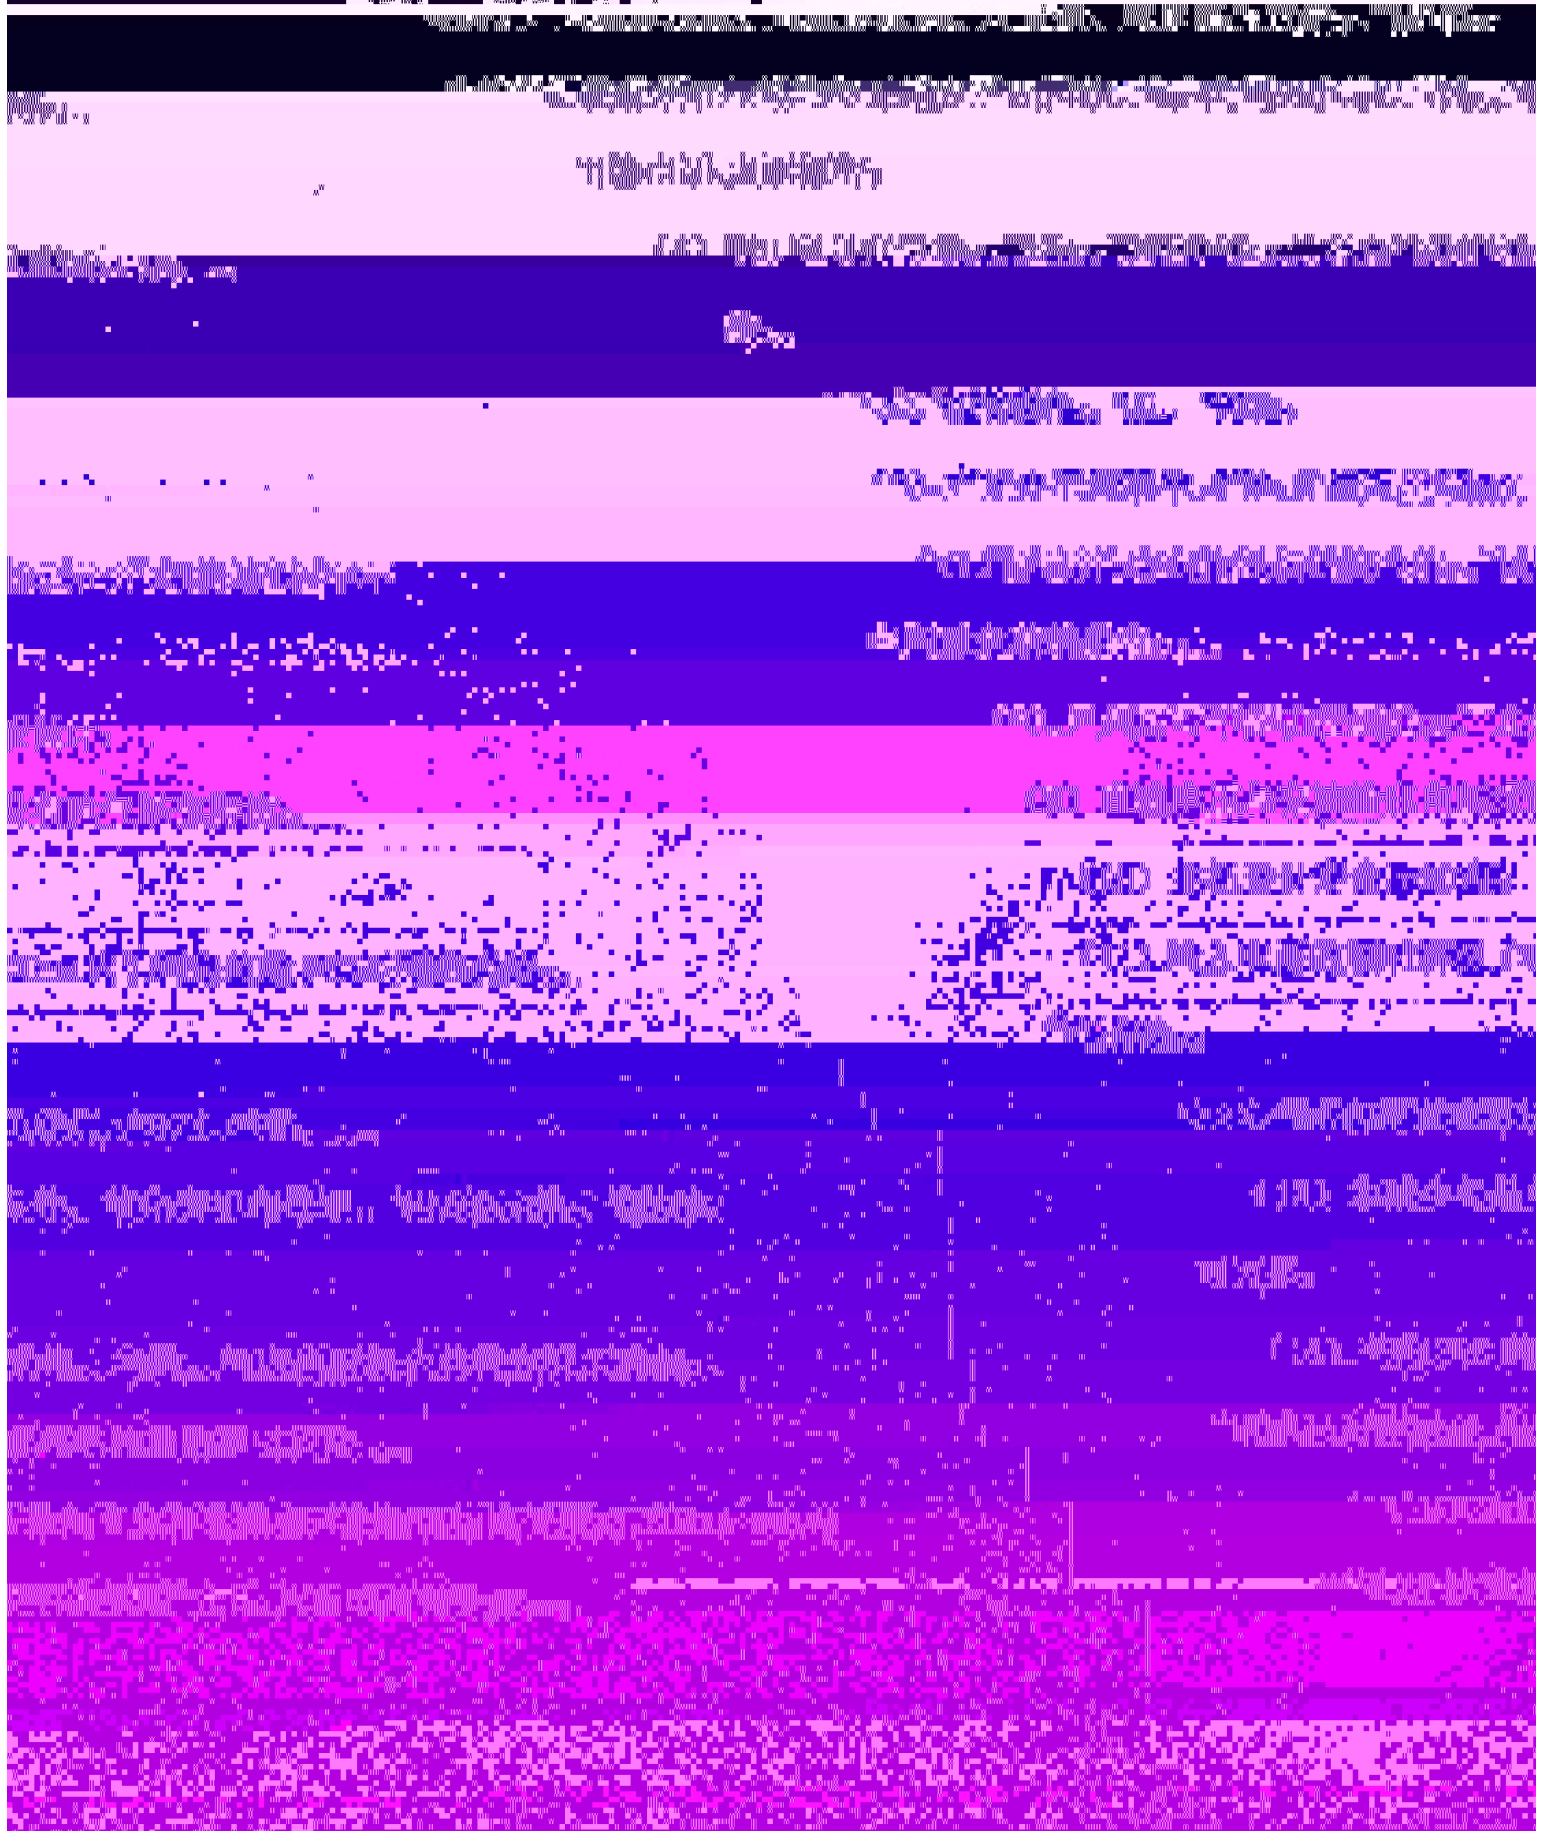

(16) 主机防护等级 10YVA, IP20, 30, 80KVA, IP21

(17) 逆变过载能力, 在 110% 负荷时可运行 60 分钟;


(18) 输出电压的可调范围 $\pm 5\%$

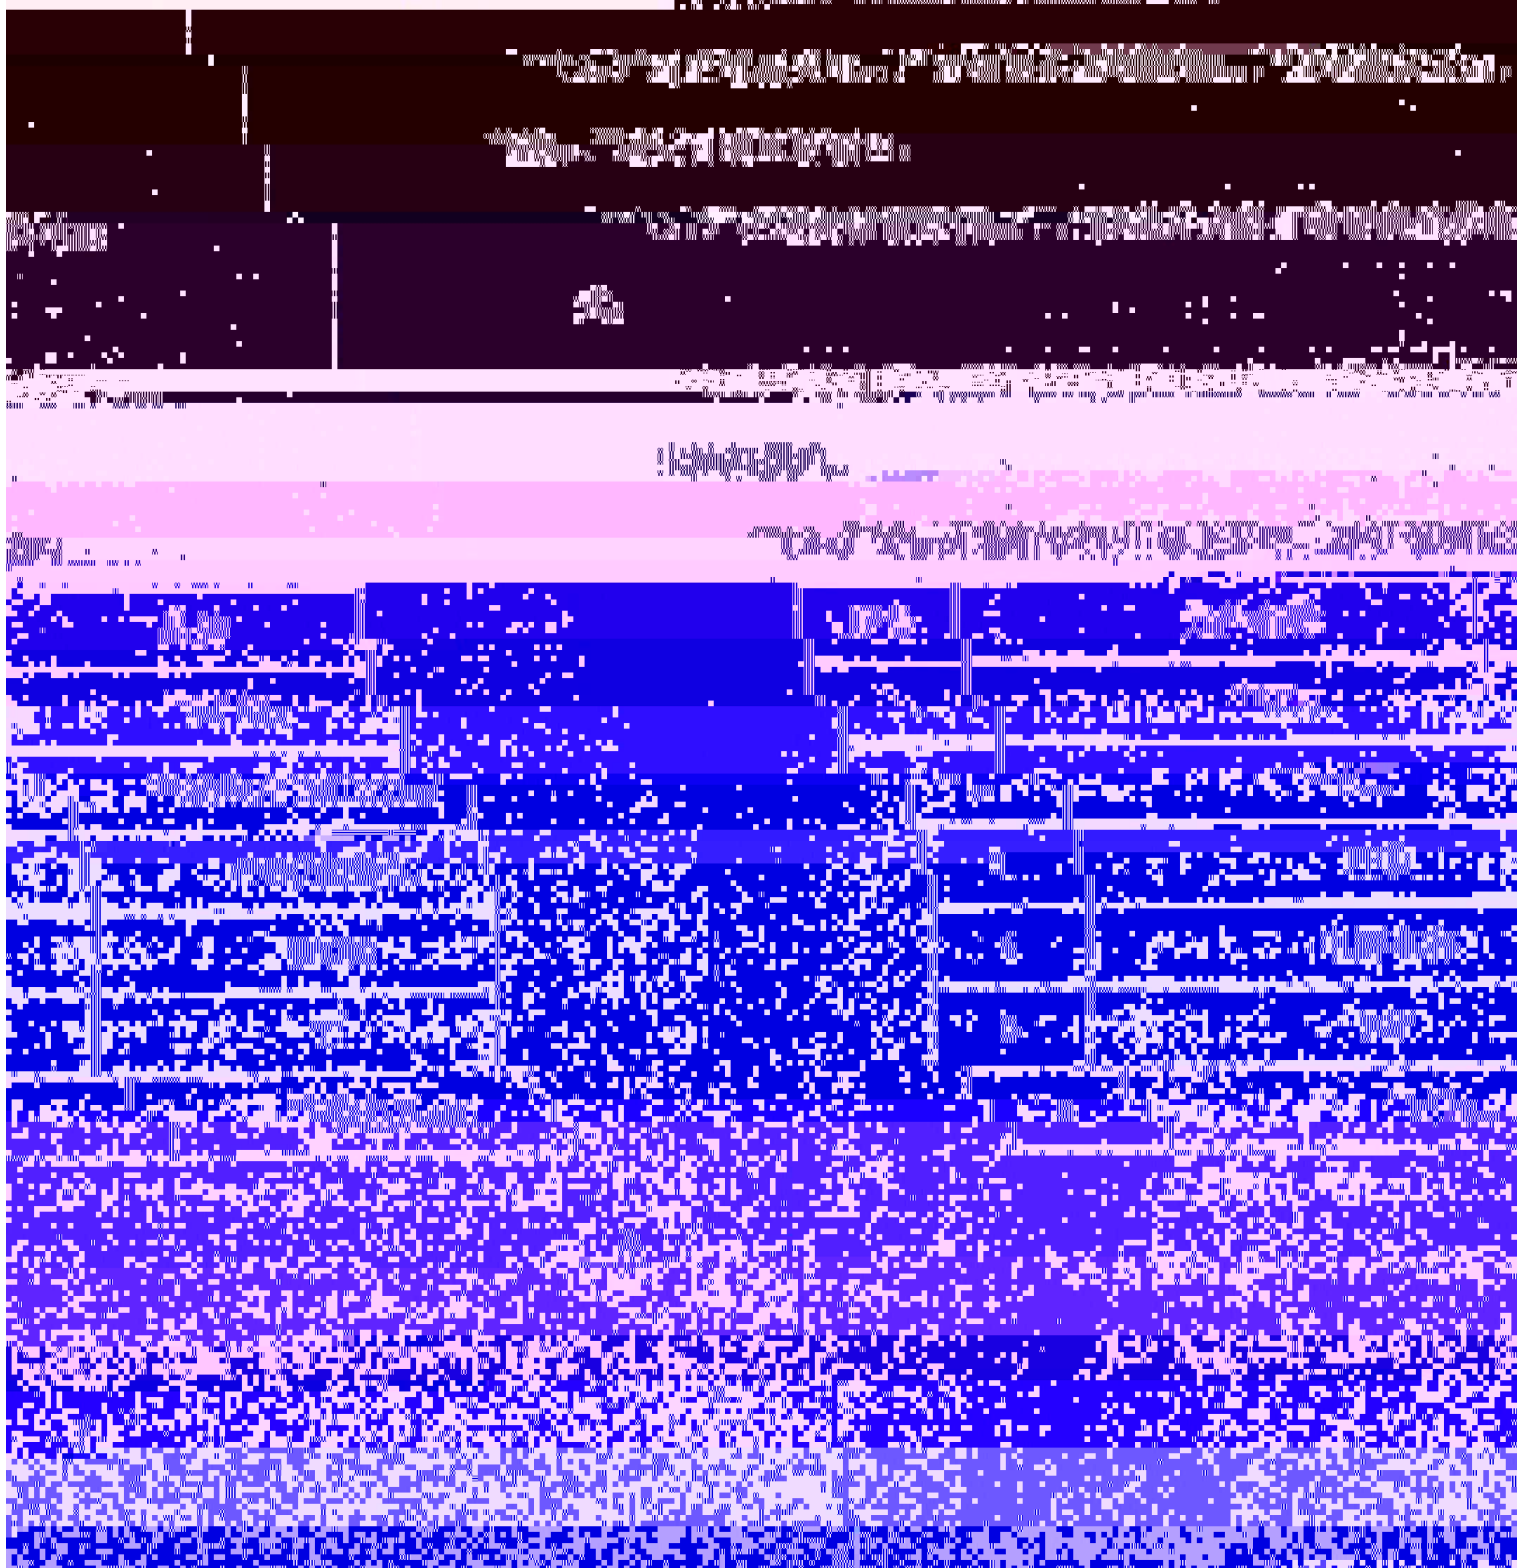

3.11 拉曼光谱仪主机材料清单

3.11.1 主机关键器件材料明细

序号	名称	型号	数量	备注
1	精密切换开关		1	
2	逆变器		1	
3	整流器		1	
4	整流器输入隔离变压器		1	
5	互锁输出隔离变压器		1	

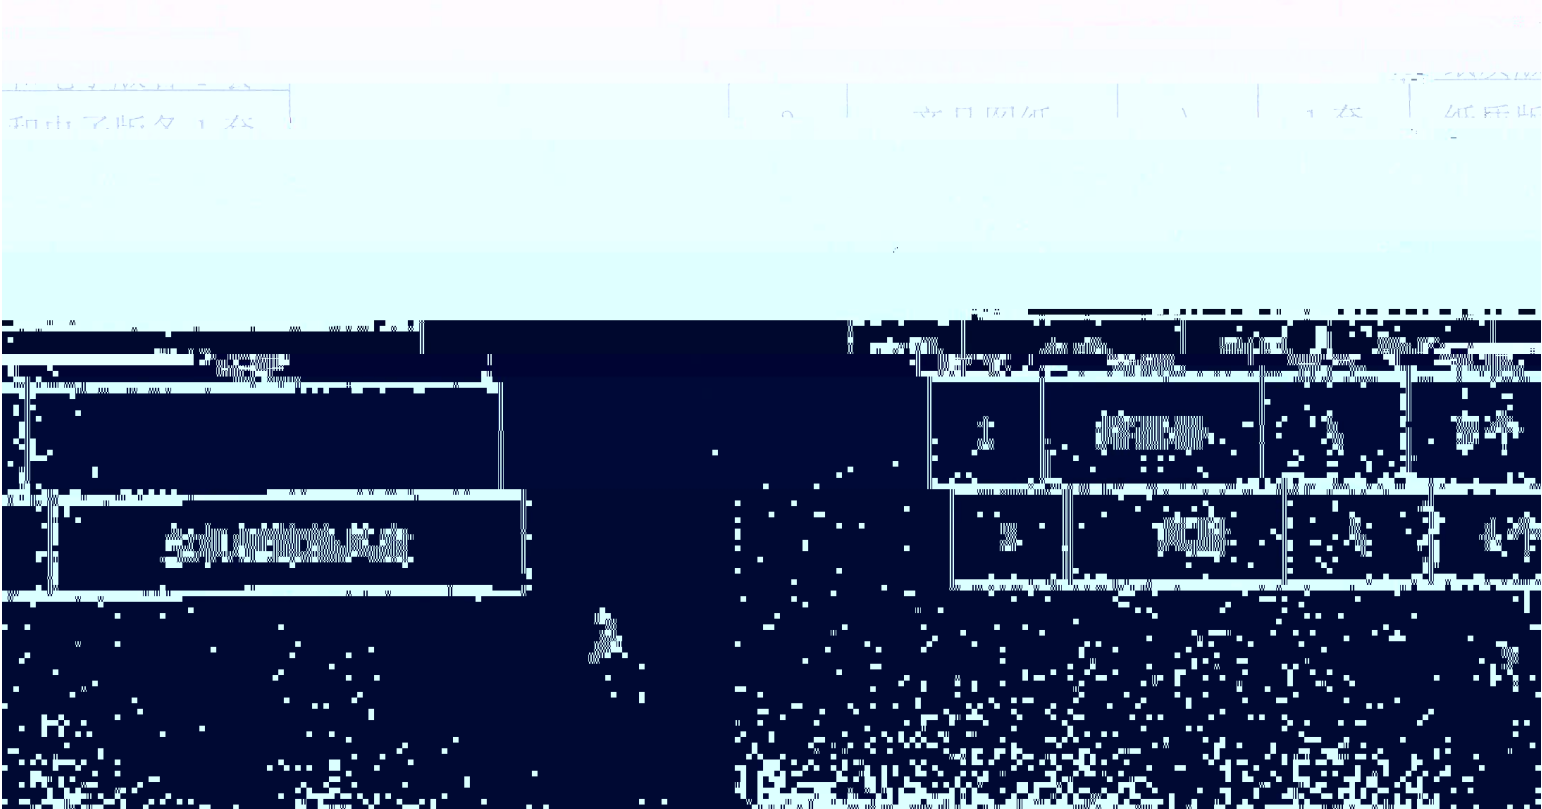

备注	序号	偏差项目	说明
	1		
	2		
	3		

小: 2013.10.10
 中: 16.10.10
 批准: 11.10.10
 设备管理部 签